

关于江苏苏州泗塘 220 千伏输变电工程的公示

为增强苏州相城北部地区供电能力，解决 220 千伏春申变、渭塘变重载问题，急需在相城北部地区新增 220 千伏电源布点，为此特提出江苏苏州泗塘 220 千伏输变电工程，现将该工程相关内容予以公示并征求公众意见。

一、项目概况

（一）站址：

泗塘 220 千伏变电站新建站址位于相城区北桥街道创新路北侧，S17 苏台高速南，谈浜河东，总用地面积 14676 平方米。

（二）线路：


新建线路总长约 6.41 公里，新建杆塔 29 基。其中：

1.220 千伏熟渭双线渭塘侧改接至泗塘变线路工程：新建线路路径长度约 0.4 公里，新建杆塔 2 基。

2.220 千伏熟渭双线常熟南侧改接至蠡太变线路工程：新建线路路径长度约 1.5 公里，新建杆塔共 9 基。

3.220 千伏熟蠡双线常熟南侧改接至常楼变线路工程：新建线路路径长约 0.49 公里，其中新建双回架空线路路径长约 0.32 公里，新建双回电缆线路路径长约 0.17 公里，新建杆塔 2 基。

4. 220 千伏熟蠡线单 π 入泗塘变线路工程：新建线路路径长度约 4.02 公里，新建杆塔共 16 基。

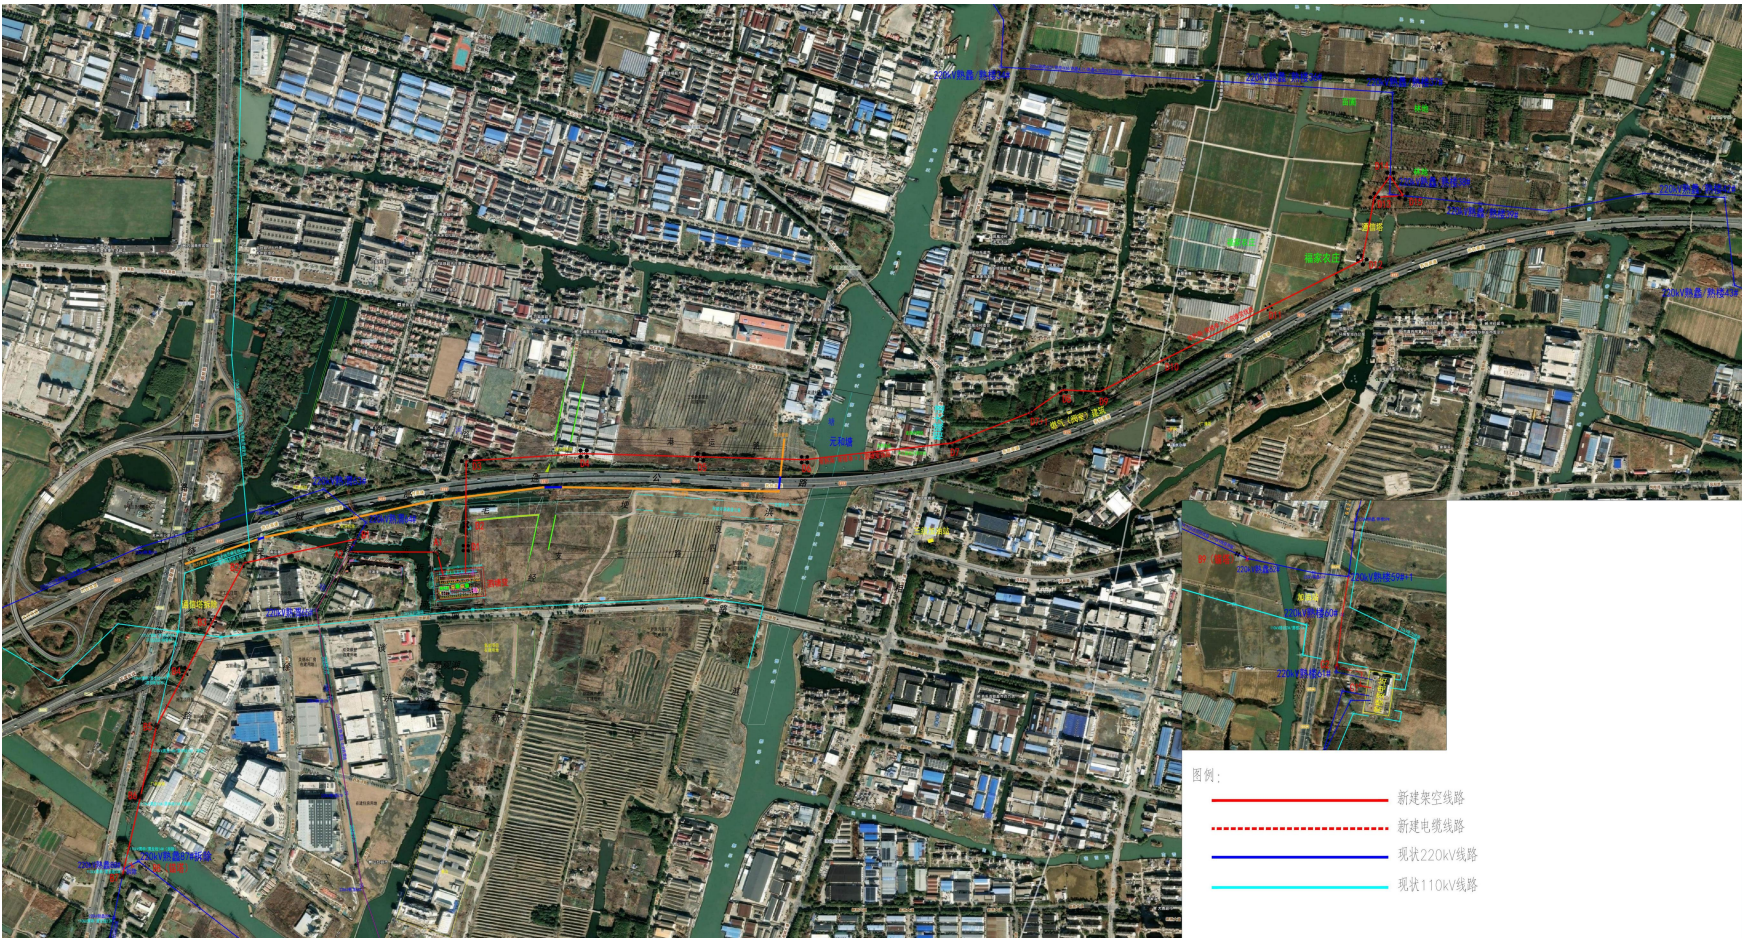

本工程站址及线路示意图

二、公示期限

自公示发布之日起 7 个工作日。

三、意见反馈单位

1.单位名称：苏州相城经济技术开发区管理委员会(北桥街道区域范围内)

联系人：吴寅卿 电 话：0512-69396871

2.单位名称：苏州市相城区渭塘镇人民政府

联系人：王 刚 电 话：0512-65903155

3.单位名称：苏州市相城区人民政府太平街道办事处

联系人：尚会建 电 话：0512-69570398

4.单位名称：苏州华维工程管理有限公司

联系人：何 智 电 话：0512-68732872 邮 箱：hw_suzhou@163.com

四、公众参与方式

为保障公众知情权，广泛听取和收集各利益相关群体对该项目的意见，公众如对本项目有任何问题、意见和建议，均可在公示期内通过电话、邮件等形式与意见反馈单位联系。